


山本山手地区水道水配水系統

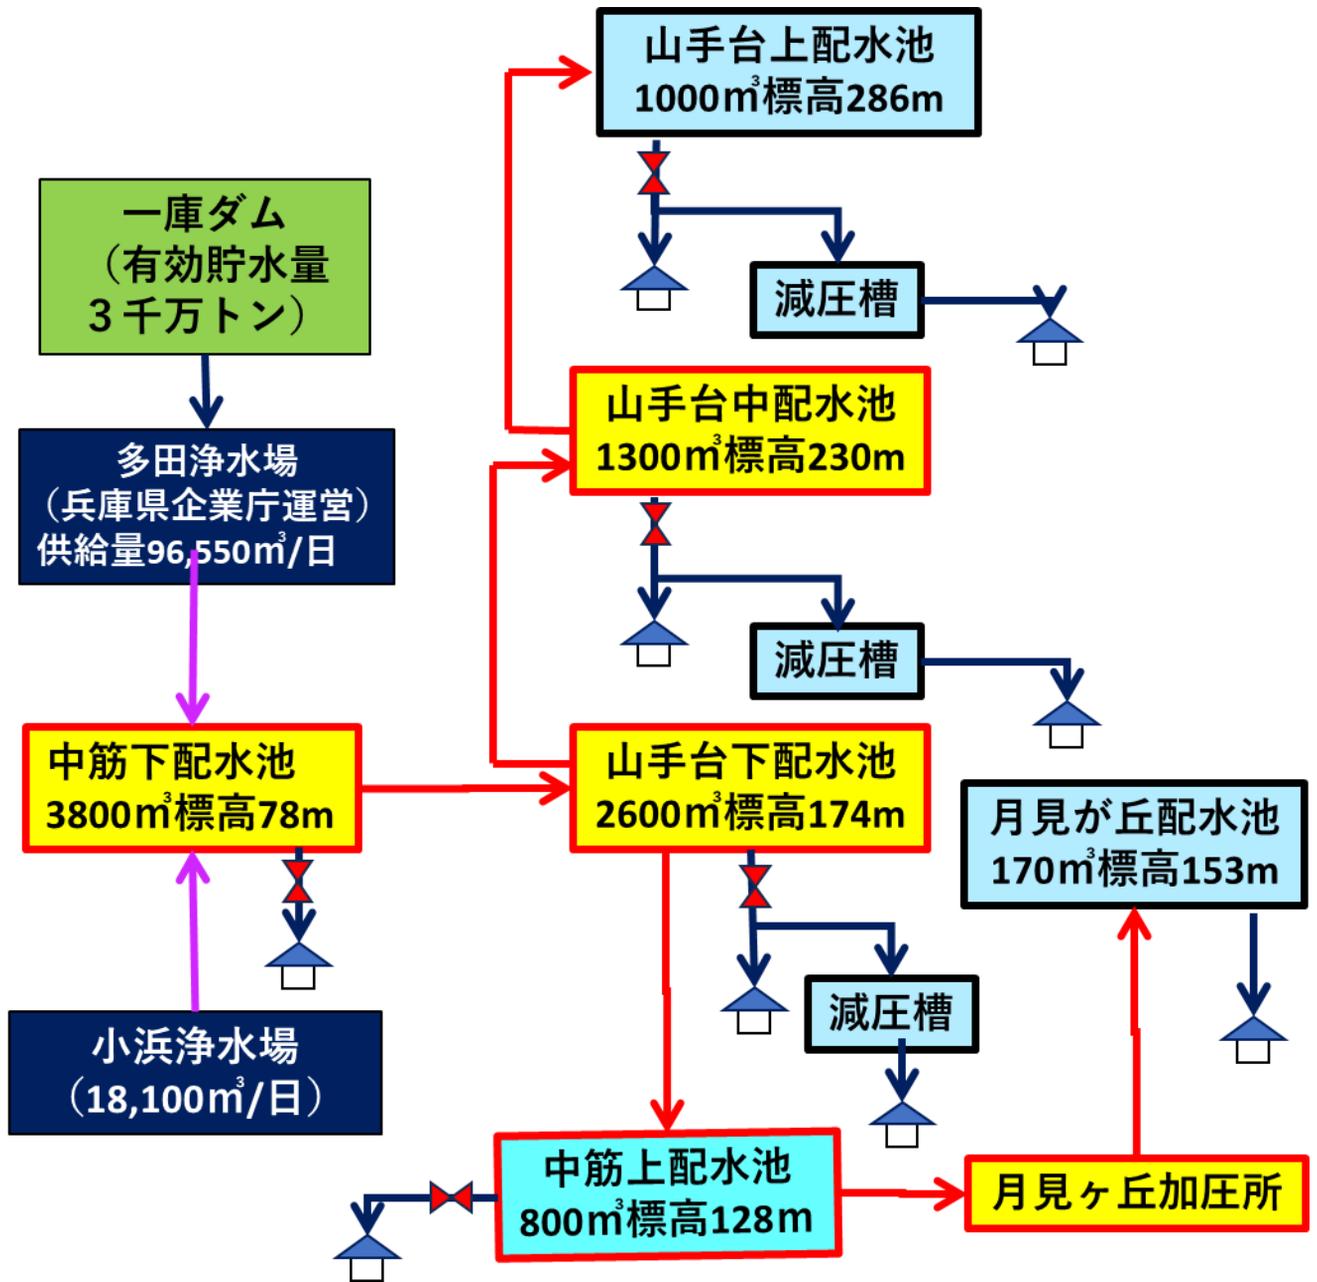

🚫 : 【緊急遮断弁】

震度5弱又は異常流出検知で配水遮断
 復旧は市職員が現地確認後、問題なければ
 手動で弁開放