

宝塚市立山手台小学校の上水道供給系統

山手台配水池

: 【緊急遮断弁】

震度 5 弱又は異常流出検知で配水遮断
復旧は市職員が現地確認後、問題なければ
手動で弁開放
災害時飲み水確保

配水池からの直結供給
(重力供給)

高置水槽からの重力供給


高置水槽への加圧供給

 ポンプ

 蛇口

 トイレ

 シャワー

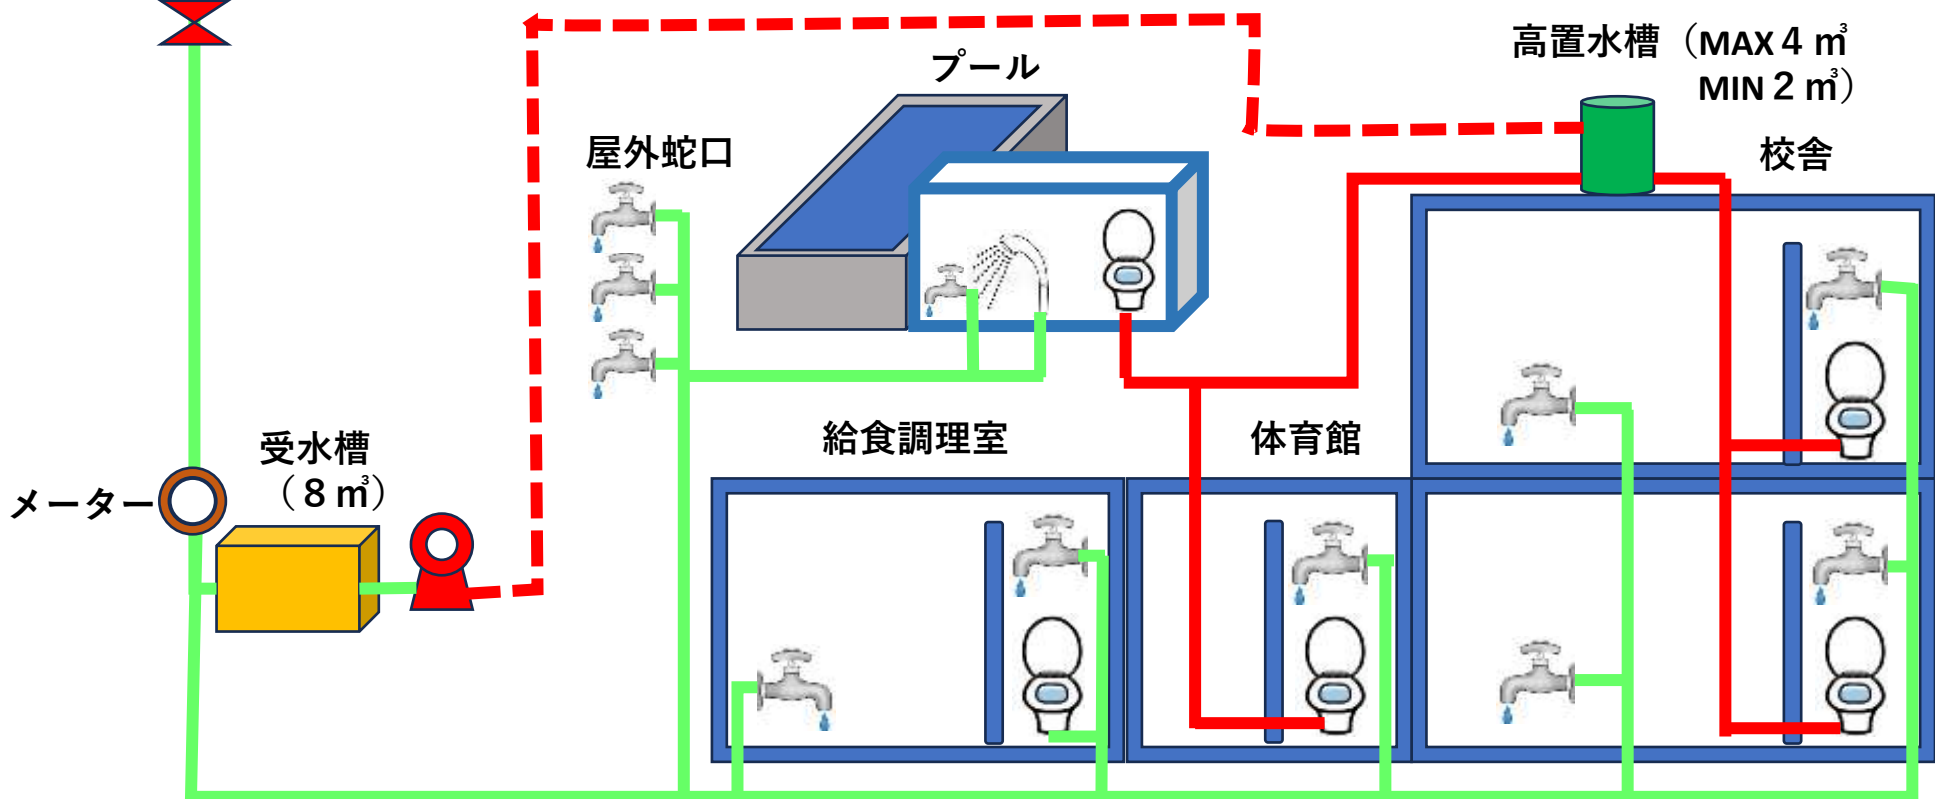

* 南校舎西側（増設部）は全て受水槽経由